

## Uložení kabelů dle ČSN 73 6005, Z1-Z4 a dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, Z1

tab.A.1 nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu inž.sítí (m) dle ČSN 73 6005, Z1-Z4

silové kabely	sdělovací kabely	vodovod	teplovod	stoky a kanal. přípojky	plynovod		silové kabely	
					do 0,005MPa	do 0,4MPa	do 1kV	10- 35kV
do 1kV	0,3 (0,1)	0,4	0,3	0,5	0,4	0,6	0,05	0,2
1-10kV	0,8 (0,3)	0,4	0,7	0,5	0,4	0,6	0,15	0,2
10-35kV	0,8 (0,3)	0,4	1	0,5	0,4	0,6	0,2	0,2


() chráněné před poškozením dle ČSN 333300

tab.A.2 nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení inž.sítí (m) dle ČSN 73 6005, Z1-Z4

silové kabely	sdělovací kabely	vodovod	teplovod	stoky a kanal. přípojky	plynovod		silové kabely	
					do 0,005MPa	do 0,4MPa	do 1kV	10- 35kV
do 1kV	0,3 (0,1)	0,4 (0,2)	0,3	0,3	0,1	0,1	0,05	0,2
1-10kV	0,8 (0,1)	0,4 (0,2)	0,5	0,3	0,1	0,2	0,15	0,2
10-35kV	0,8 (0,1)	0,4 (0,2)	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2

() chráněné před poškozením dle ČSN 333300

tab.NA.6 nejmenší dovolené krytí kabelů (cm) dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2

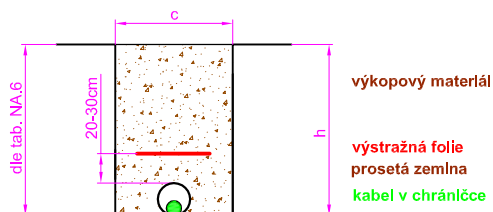

silové kabely	chodník	vozovka	volný terén
1kV	35	100	35 (70)
1-10kV	50	100	70
10-35kV	100	100	100

() bez mechanické ochrany

**Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 73 6005, Z1-Z4, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a souvisejících v platném znění!**

**Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné prokazatelně vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě!**

LIST C.: 1 LISTU: 1	Typové uložení kabelu			ARCHIVNÍ ČÍSLO: VK-PD-26.20
<b>Viktor Králík</b> projekce elektro www.firma-vk.eu	OBJ.C.,PJ: D.1.4.g	ZAK.ČÍSLO: VK-PD-26.20	AKCE: Výstavba VO (veřejné osvětlení)	VYKRES ČÍSLO: D.1.1
	PROVEDL: Viktor Králík	DATUM: 10.09.2020	INVESTOR: Obec Olbramice, č.p.56, 783 22 Cholina, IČ: 00635669	