

Viktor Králík
Sladkovského 1185/1b
779 00 Olomouc,

Naše značka
Vyjádření 82412/S/9/20

Vyřizuje/linka
Spurný Michal 724 003 665

V Prostějově
30.9.2020

Vyjádření provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Olbramice.

Naše společnost INSTA CZ provozuje v obci Olbramice vodovod pro veřejnou potřebu v rámci svazku Vodovod Pomoraví, svazek obcí.

Stavba: Výstavba VO (veřejné osvětlení)

Stavebník: Obec Olbramice, č.p.56, 783 22 Cholina

Místo stavby: Olbramice, k.ú. Olbramice p.č. 710, 752

Projektant: Viktor Králík, Sladkovského 1185/1b, 779 00 Olomouc

Při realizaci výše uvedené akce dojde ke střetnutí se zařízením v naší správě

Sdělujeme Vám, že k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby nemáme výhrady, souhlasíme s realizací. Souhlasíme s vydáním územního souhlasu (provedením stavby) za podmínek níže uvedených:

1. Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního potrubí (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116).
2. V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení, napojení) vodovodního řadu (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu, a to v dostatečném časovém předstihu před realizací.
3. Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu (přípojek), požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu požadujeme provádět výkopové práce **ručně**.
4. Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.

5. Veškeré litinové poklopy na vodovodních armaturách a šachtách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
6. Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a (přípojek) a ohrožena tak kvalita vody.
7. Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele (pan Jaroslav Dračka 724 711 116) ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o výsledku kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.

Přílohou:

1. Situace RVS
2. Situace PD

S pozdravem


Michal Spurný – INSTA CZ

/17

INSTA CZ s.r.o.
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

Rad

99/99

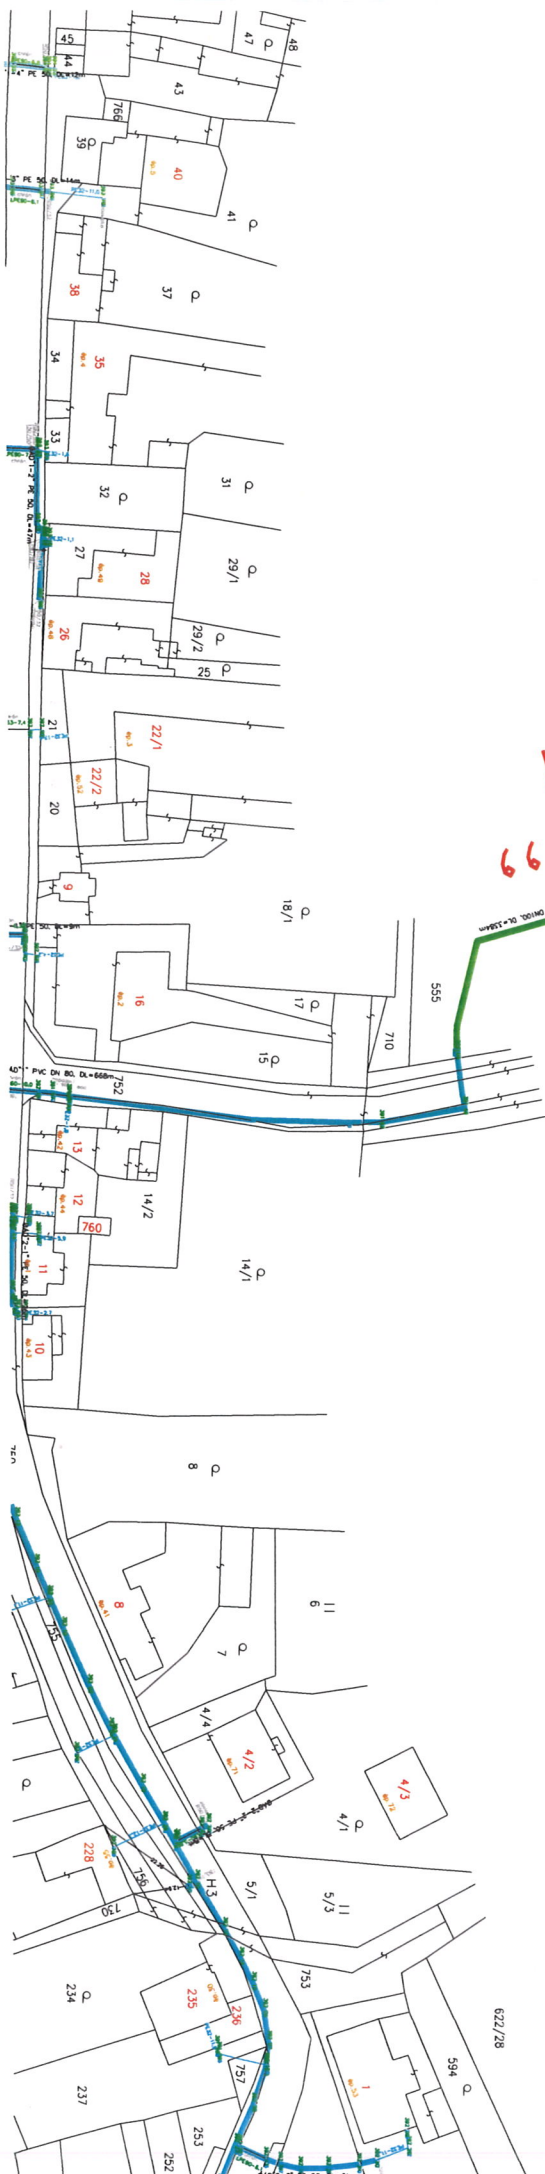

INSIKOZ s.r.o.


1/7

JELENIKOVA 42
172 00 Opatowitz

30. 9. 2020

LEGENDA:

- H R A N I C E D O T Ě Č E N Ě H O Ú Z E M Í
- O C H R A N N Ě P Á S M O E L E K T R I C K É S T A N I C E
- O C H R A N N Ě P Á S M O N A D Z. V E D E N Í V N
- O C H R A N N Ě P Á S M O P Ř Í P O J K Y S T L P L Y N O V O D U
- S T Á V A J Í C Í N A D Z E M N Í V E D E N Í V N 22 k V - Č E Z D I S T R I B U C E, a. s.
- S T Á V A J Í C Í P O D Z E M N Í V E D E N Í N N 1 k V - Č E Z D I S T R I B U C E, a. s.
- S T Á V A J Í C Í P O D Z E M N Í V E D E N Í S T L P L Y N - G r i d S e r v i c e s, s. r. o.
- S T Á V A J Í C Í P O D Z E M N Í V E D E N Í V O D A
- V O — V O — N A V R H O V A N Ě P O D Z E M N Í V E D E N Í V O

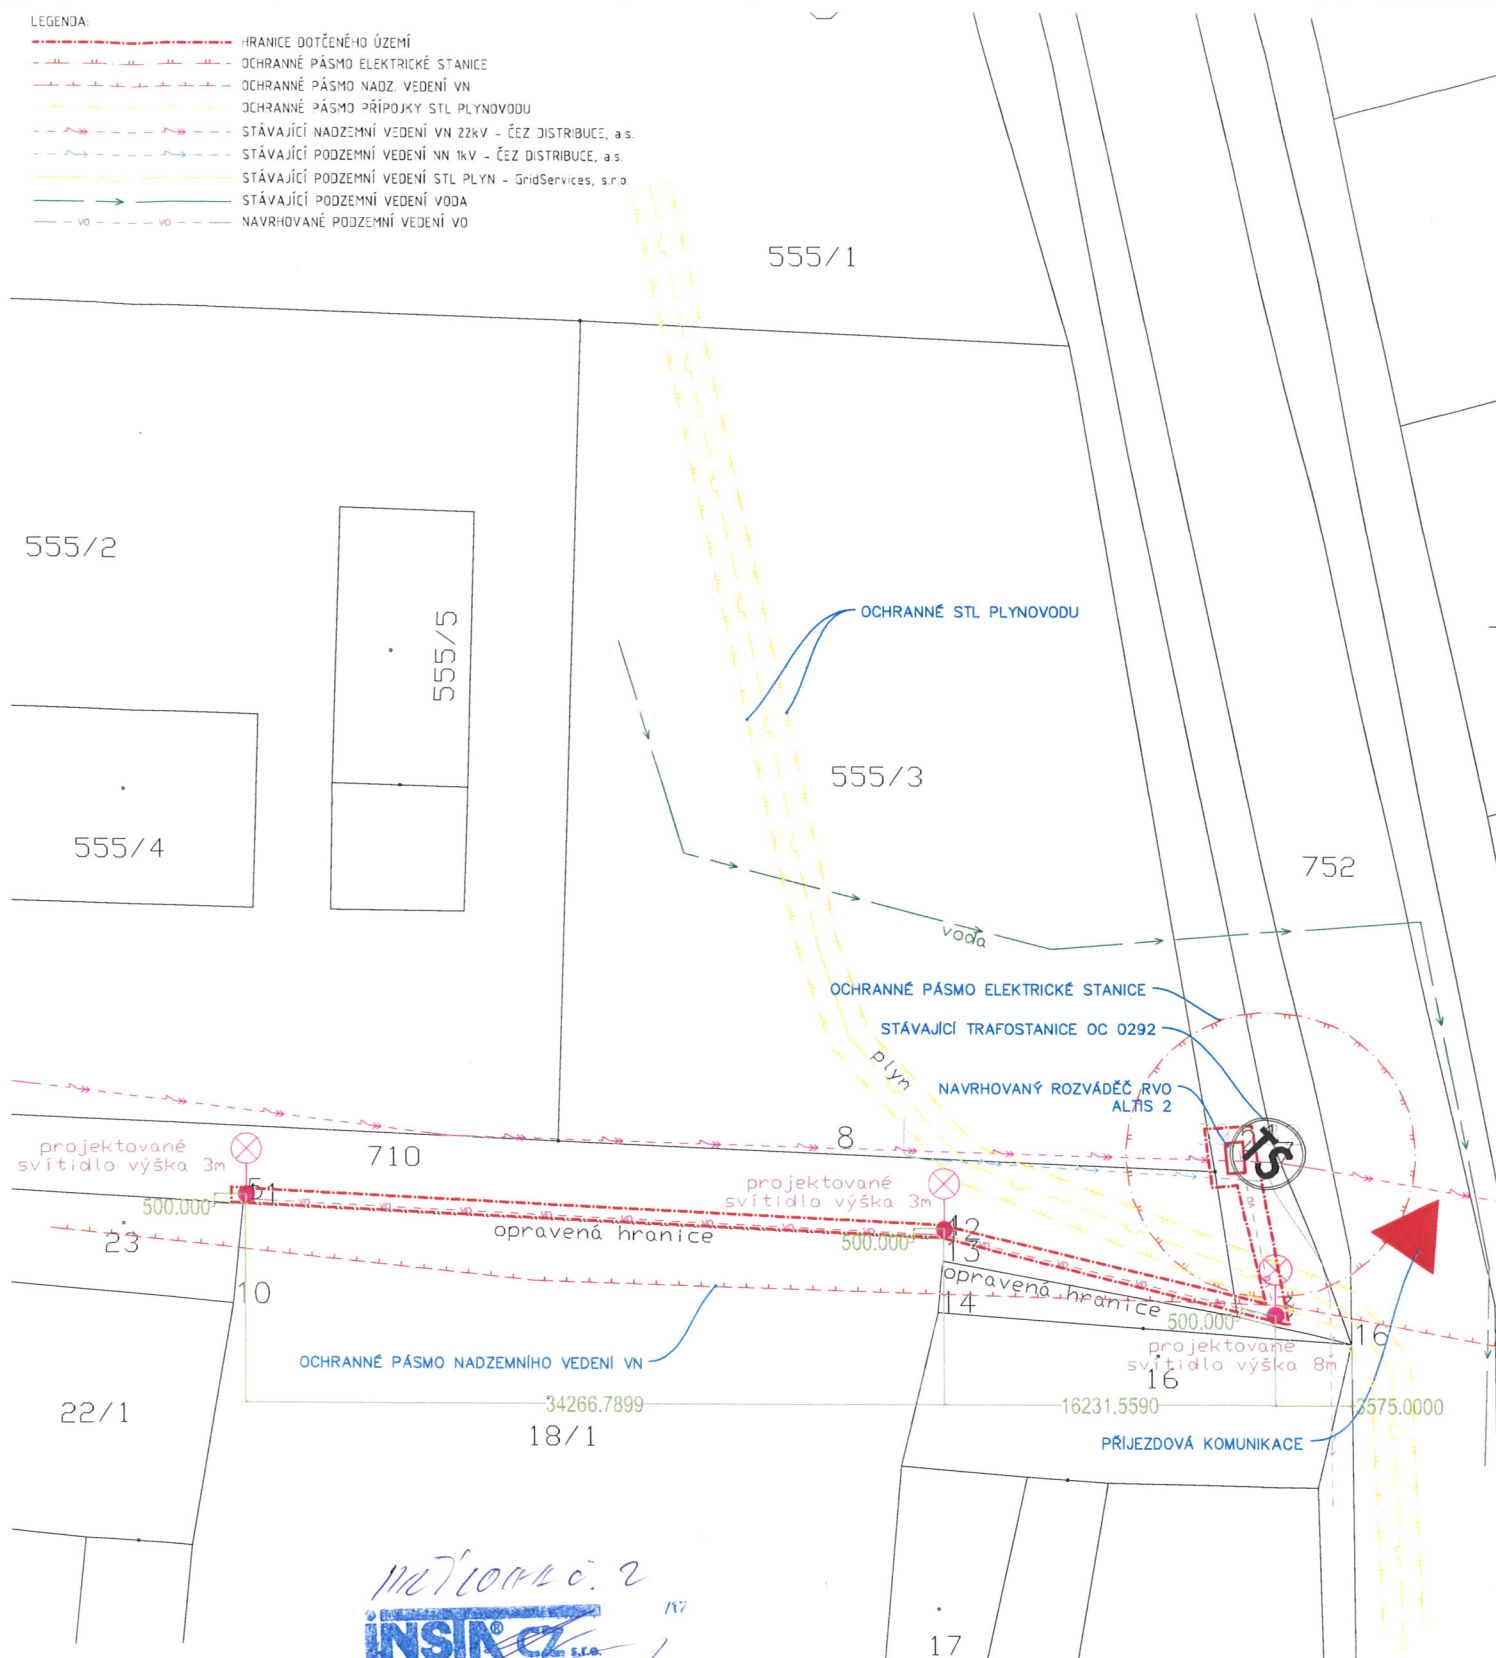


INSIR

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

30. 9. 2020

VYPRACOVAL Viktor Králík	ODP.PROJ.PROFESE Viktor Králík	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
OKRES: Olomoucký		OBEC: Olbramice	
INVESTOR: Obec Olbramice, č.p.56, 783 22 Cholina, IČ: 00635669			
Výstavba VO (veřejné osvětlení) k.ú.: Olbramice u Vilémova (okres Olomouc); 781991, parc. č. 710, 752 D.1.4.g - zařízení silnoproudé elektrotechniky			
Situční výkres širších vztahů			

 Viktor Králík	Viktor Králík projektovatel IČO: 699 09 431 Sladkovského 1b Olomouc, 772 00 www.firma-vk.eu	
	FORMAT	2 A4
	DATUM	04.09.2020
	STUPEN	DUS
	MERITKO	1:250
	ZAK.CÍSLO:	VK-PD-26.20
ARCHIVNÍ CÍSLO VK-PD-26.20	C.VYKRESU C.1	